



観測井番号:13(深層)

【地下水位】

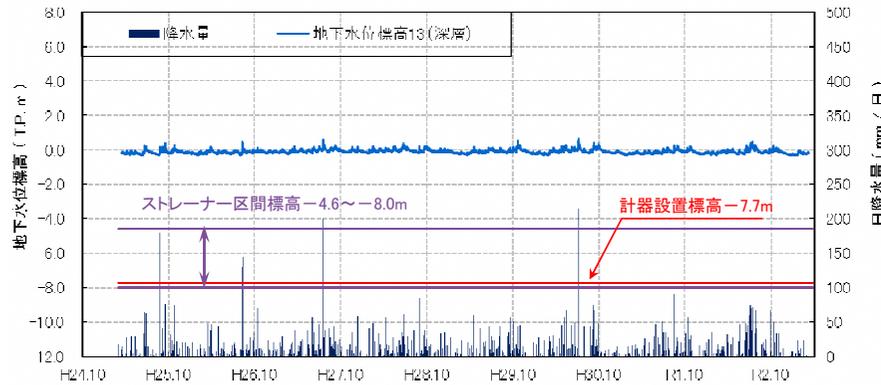


・地下水位は、降雨の影響により変動するものの、年間を通じて標高0m前後で安定している。変動幅は最大1.0m程度である。

【地下水温】

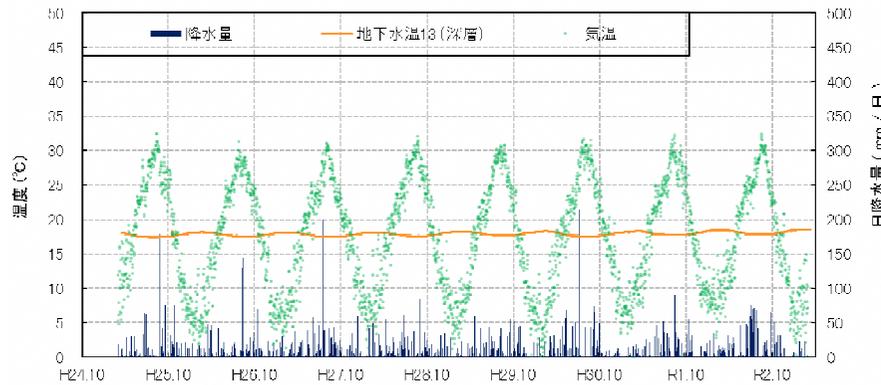

・水温は、17～19℃の幅で変動する。周期性をもっており、気温と比較して、概ね6ヶ月ピークがずれている。

【電気伝導度】

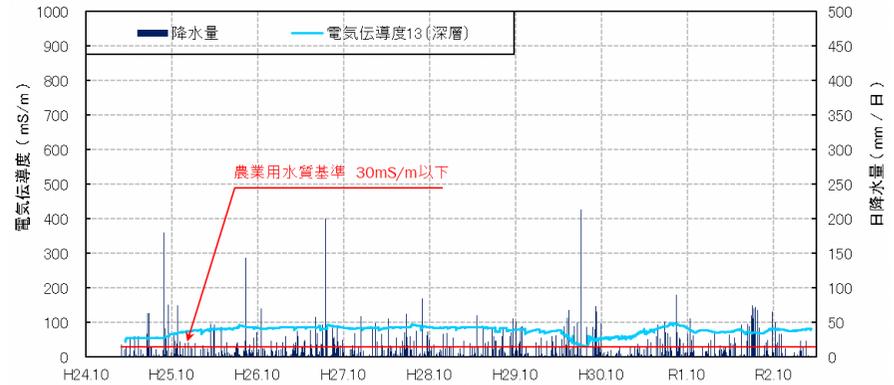

【水質分析結果】

水質分析結果										
		H26.2.5	H28.2.26	H29.1.20	H30.2.2	H31.2.1	R2.2.7	R3.2.5	水道水質基準	農業用水質基準
分析項目	単位	値	値	値	値	値	値	値		
塩化物イオン	mg/L	48	48	48	56	53	56	53	200mg/L 以下	/
水素イオン濃度 (pH)	-	8.2	8.4	8.5	8.2	8.3	8.1	8.3	5.8以上8.6以下	
電気伝導度	mS/m	/	/	64	81	76	77	76	/	30mS/m 以下

・電気伝導度は、農業用水質基準値を超過するが、塩化水の指標である塩化物イオン濃度は水道水質基準値を下回り、塩化は認められない。
 ・水素イオン濃度は、農業用水基準値を超過するが、水道水質基準では基準値内である。